

Kufr na nářadí MC4 a MC4-Evo 2


Kufr na nářadí MC4 a MC4-Evo 2


Plastové pouzdro pro montáž PV-KxT4 a PV-KxT4-Evo 2

Konfigurace pro otevřené krimpovací kontakty 4/6/10 mm².

Plastový kufřík s nářadím pro montáž PV-KxT4 a PV-KxT4-Evo 2

Konfigurace pro otevřené krimpovací kontakty 4/6/10 mm².

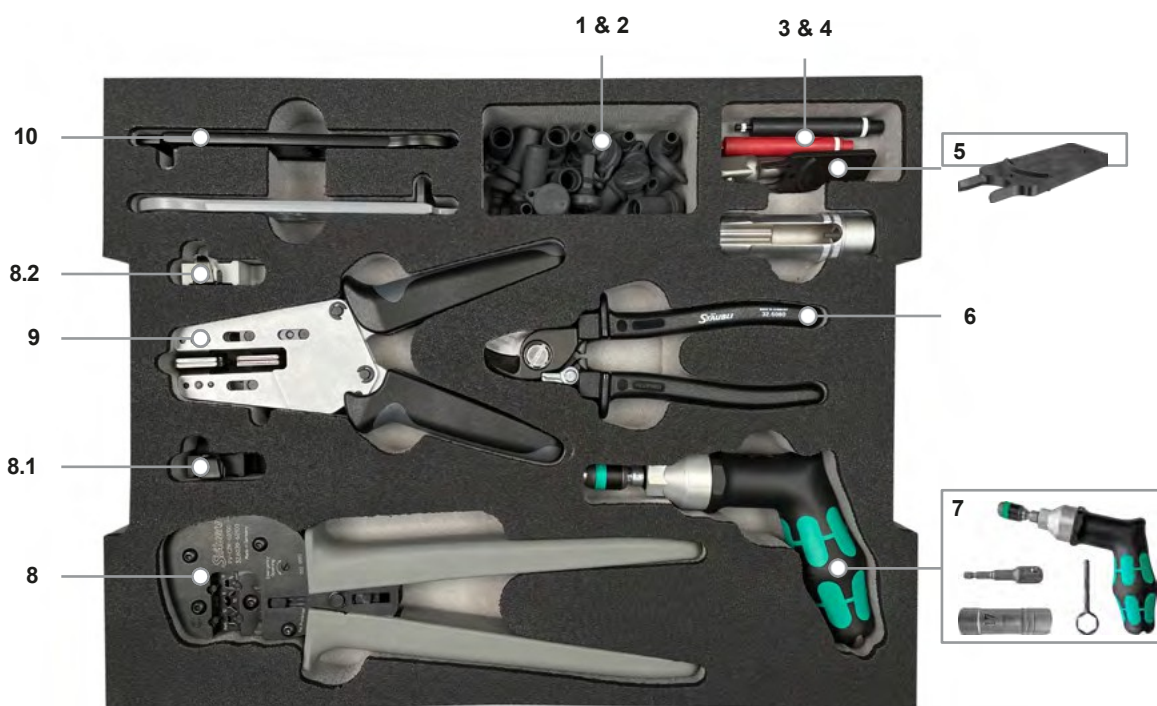

Poz.	Obj. č. Obj. č.	Typ Typ	Popis Popis	 Návod k montáži Návod k montáži
	32.6126	Sada nástrojů pro instalatery fotovoltaiky	Kufr na nářadí MC4, MC4-Evo 2 (444 mm × 118 mm × 350 mm)	

Skládá se z:

1	32.0716	PV-BVK4	Zásuvka s těsnicími víčky, 10 ×	MA258
2	32.0717	PV-SVK4	Těsnicí zátka, 10 ×	MA258
3	32.6028	PV-PST	Zkušební zástrčka MC4	NEUPLATŇUJE SE
4	32.6073	PV-EVO-PST	Zkušební zástrčka MC4-Evo 2	NEUPLATŇUJE SE
5	32.6066	PV-MS-MC4-EVO	Nástroj pro odblokování/Unlocking tool	NEUPLATŇUJE SE
6	32.6080	PV-WZ-KS	Řezačka kabelů	MA705
7	32.0065	PV-WZ-Torque-Set	Sada momentových klíčů / momentový nástroj	Dodavatel
8	32.6020-60100	PV-CZM-60100	Krimpovací kleště pro MC4, MC4-Evo 2	MA704
8.1	32.6081	PV-LOC-MC4	Lokátor pro MC4	MA704
8.2	32.6083	PV-LOC-MC4-Evo 2	Lokátor pro MC4-Evo 2	MA704
9	32.6027-410	PV-AZM-410	Kleště na odizolování drátů/odizolovací kleště	MA267
10	32.6058	PV-MS-PLS	Sada montážních klíčů/Montážní a odblokovací nástroj	MA270

Kufr na nářadí MC4 a MC4-Evo 2

Kufr na nářadí MC4 a MC4-Evo 2

Plastové pouzdro pro montáž PV-KxT4 a PV-KxT4-Evo 2

Konfigurace pro otevřené krimpovací kontakty 4/6/10 mm².

Plastový kufřík s nářadím pro montáž PV-KxT4 a PV-KxT4-Evo 2

Konfigurace pro otevřené krimpovací kontakty 4/6/10 mm².

Bezpečnostní pokyny

Požadavky na zaměstnance

Montáž a instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s elektrotechnickým vzděláním.

- Kvalifikovaný elektrikář je osoba s odpovídajícím odborným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi, která dokáže rozpoznat nebezpečí, jež mohou vzniknout v souvislosti s elektřinou, a zabránit jim. Kvalifikovaný elektrikář je oprávněn vybírat a používat vhodné ochranné prostředky.
- Elektrikář je osoba, která je poučena nebo pod dohledem kvalifikovaného elektrikáře, aby dokázala rozpoznat nebezpečí, která mohou vzniknout v důsledku elektřiny, a vyhnout se jim.

Požadavky na instalaci a montáž

- NIKDY nepoužívejte zjevně poškozené výrobky.
- Používejte POUZE nářadí a pomůcky schválené společností Stäubli.
- Při instalaci konektoru je nutné dodržovat postup instalace a bezpečnostní pokyny podle příslušného návodu k instalaci.
- Nářadí NENÍ vhodné pro práci pod napětím (IEC 60900).

Zapojování a odpojování

Aktivní části mohou zůstat pod napětím i po odpojení fotovoltaického systému a odpojení konektorů.

- Před odpojením a zapojením konektorů VŽDY vypněte zátěž fotovoltaického systému.
- NIKDY neodpojujte konektor pod zátěží.
- NIKDY nepřipojujte zástrčku nebo zásuvku konektoru Stäubli k zásuvce nebo zástrčce jiného výrobce.
- NIKDY nezapojujte špinavé konektory.

NEVYMĚŇUJTE ani neopravujte součásti

- NEMODIFIKUJTE komponentu
- Výměna vadné součásti

Bezpečnostní pokyny

Požadavky na zaměstnance

Montáž, instalaci a uvedení do provozu smí provádět pouze elektrikář nebo osoba s elektrotechnickým vzděláním.

- Elektrikář je osoba s odpovídajícím odborným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi, která dokáže rozpoznat nebezpečí, která mohou pocházet z elektřiny, a zabránit jim. Elektrikář je schopen zvolit a používat vhodné osobní ochranné prostředky.
- Osoba poučená o elektřině je osoba, která je poučena nebo pod dohledem elektrikáře a dokáže rozpoznat nebezpečí, která mohou pocházet z elektřiny, a vyhnout se jim.

Předpoklady pro instalaci a montáž

- NIKDY nepoužívejte zjevně poškozený výrobek.
- Smí se používat POUZE nástroje a postupy schválené společností Stäubli.
- Při montáži konektoru je nutné dodržovat postup montáže a bezpečnostní pokyny podle příslušného montážního návodu.
- Nářadí NENÍ vhodné pro práci pod napětím (IEC 60900).

Párování a odpojování

Živé části mohou zůstat pod napětím i po odpojení nebo odpojení.

- Před spojením a odpojením konektorů VŽDY odpojte fotovoltaický systém od napětí.
- NIKDY neodpojujte konektory pod zátěží.
- NIKDY nespojujte samčí nebo samičí část konektoru Stäubli s konektory jiných výrobců.
- NIKDY nespojujte znečištěné konektory.

NEMODIFIKUJTE ANI NEOPRAVUJTE komponenty

- NEMODIFIKUJTE komponentu
- Výměna vadné součásti